


Untersuchungspflichtige Anlagen nach Legionellen

Trinkwasserverordnung 2001, Novellierung Dez. 2012, §3,2 c

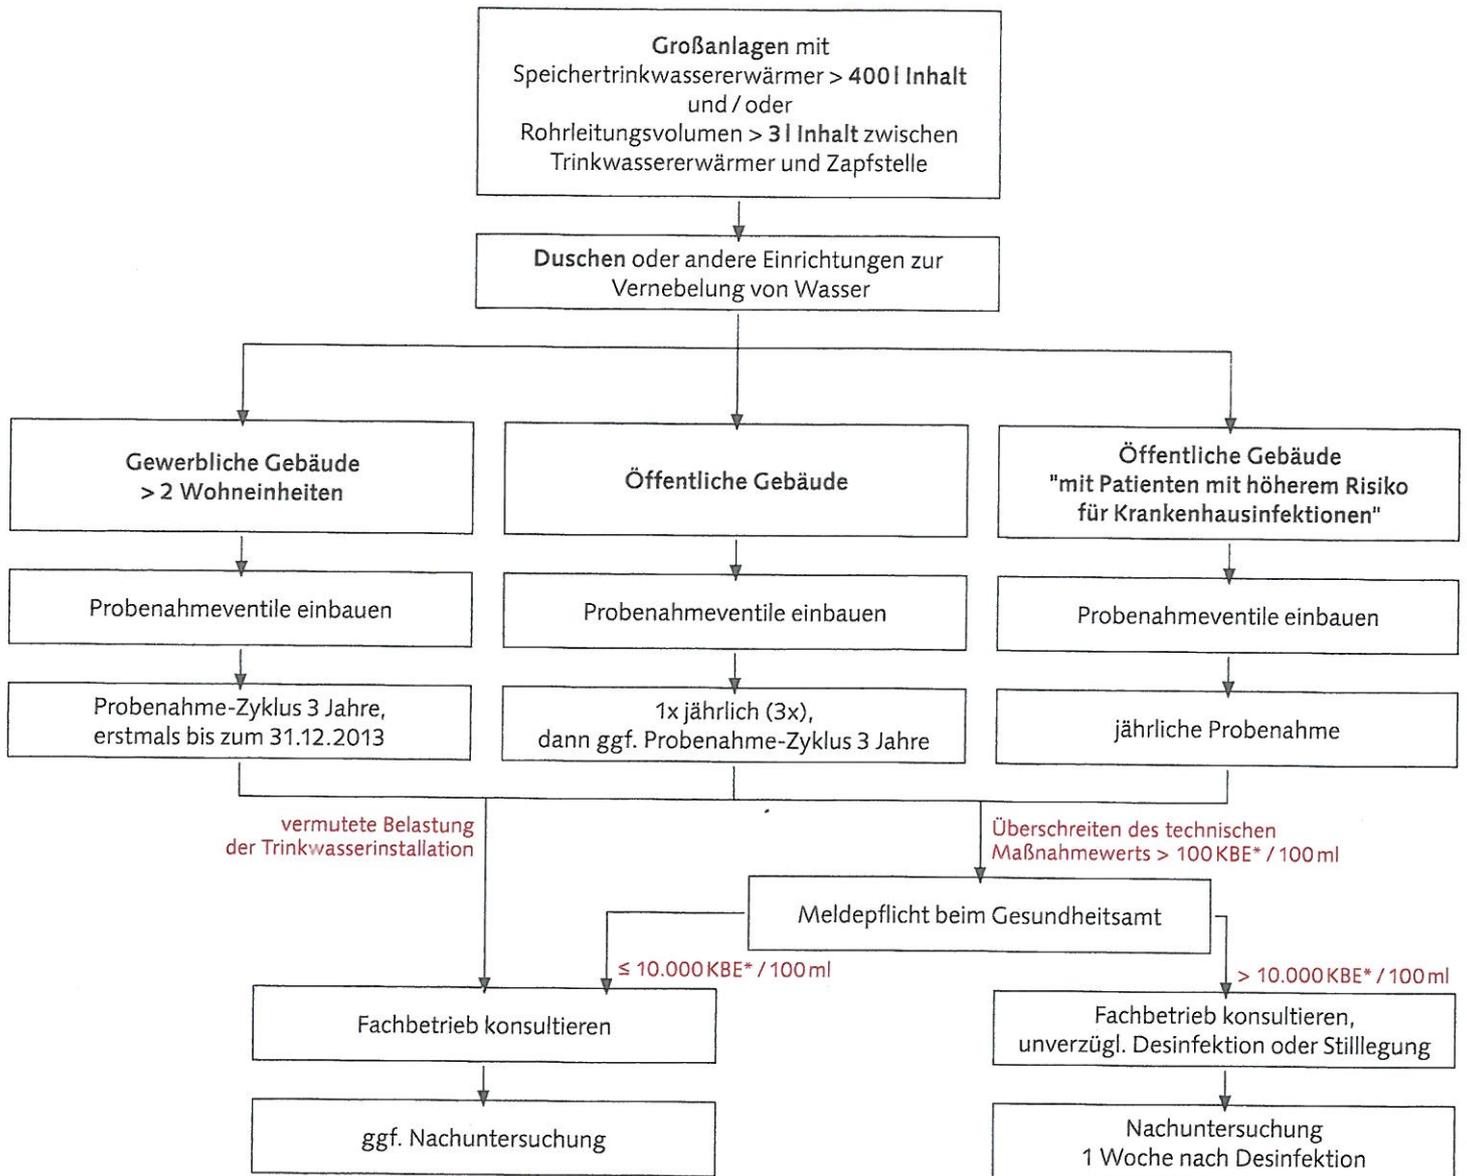

Weiterführende Informationen finden sich in der aktuellen Trinkwasserverordnung.

* KBE = Kolonie bildende Einheiten

Ermittlung der maximalen Rohrlänge für 3 Liter Volumen

Kupfer/Edelstahlrohr

	DN 10	DN 12	<i>1/2 Zoll</i> DN 15	<i>3/4 Zoll</i> DN 20	<i>1 Zoll</i> DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Dimension (mm)	12x1,0	15x1,0	18x1,0	22x1,0	28x1,5	35x1,5	42x1,5	54x2,0
Inhalt l/m	0,08	0,13	0,20	0,31	0,49	0,80	1,19	1,96
max. Länge m	37,50	23,10	15,00	9,69	6,12	3,75	2,52	1,53

Kunststoff- und Metallverbundrohr nach Herstellerangaben ermitteln